


■ 務必請專業人士進行安裝及配線。

■ 外觀



復歸按鈕(RESET) 測試按鈕(TEST)

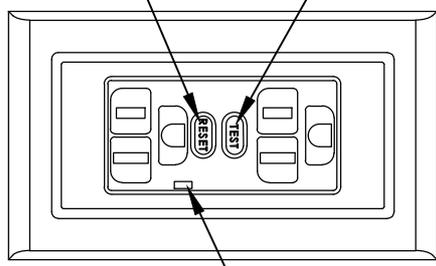


指示燈(說明如下)

規格


插座部份額定	15A/AC125V
漏電部份額定	15A/AC110V
頻率	60Hz
額定靈敏度電流	15mA*
額定不動作電流	7.5mA
額定短時間電流	1000A
動作時間(高速型)	0.1秒以下
衝擊波不動作型	

(*特製品有6mA、10mA規格)


■ 適用電線
φ1.6、φ2單銅線專用



※電線移除方式
將一字螺絲起子插入電線
拔除孔，拔出電線

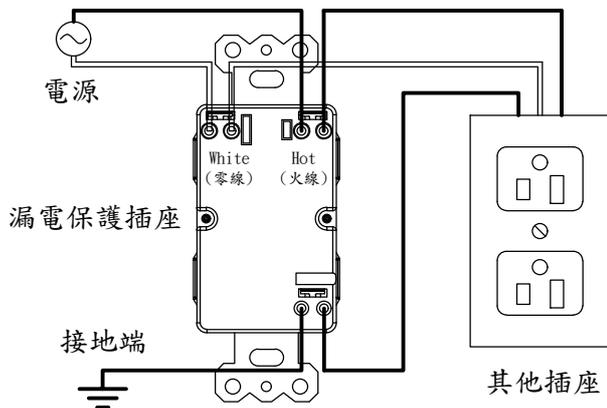

※接線時將導線確實插入到底



如果插入不足時，將會
導致發熱、燒毀或火災

※並接的插座不受漏電保護，且限制僅能連接一只插座。

指示燈說明

NV-BWT2S：插座供電，指示燈亮綠色；插座斷電，指示燈即滅。

NV-BWT2D：插座供電，指示燈亮綠色，每90分鐘周期性自檢一次，指示燈閃一下紅色；插座斷電，指示燈即滅。

NV-BWT2D自檢功能說明

1. 自行檢查漏電保護功能(簡稱自檢)是否正常，指示燈閃一下紅色，表示正在執行自檢功能，不影響插座本身漏電保護功能。
2. 插座供電狀態時，每90分鐘進行週期性自檢一次，對應UL943規範要求。
3. 若插座漏電保護功能失效，當執行自檢時，指示燈閃一下紅色後，插座自行斷電，指示燈隨即滅。

安裝、使用注意事項

1. 施工前，請務必詳讀此說明書，以掌握正確安全的施工方法。
2. 安裝本器具時須先關閉總電源，安裝完成檢查接線無誤後再開啓總電源。
3. 本器具在出廠時為跳脫狀態，安裝完成後須先壓下RESET復歸按鈕，指示燈亮時表示輸出端帶電。
4. 請勿使用鋁質端子或鋁質導體直接接續於本器具安裝孔上。
5. 施工中請防止塵土、水泥粉塵、鐵屑、雨水等異物侵入插座內部，以免造成插座接觸不良或誤動作。
6. 安裝於潮濕的地方時，需使用防水罩，確保插頭及插座乾燥。
7. 通電中RESET按鈕彈起、指示燈熄滅時，即為漏電，此時請通知專業人士進行檢修。
8. 每月至少檢測一次
 檢測方法：
 - A. 按黃色TEST測試按鈕，指示燈熄滅，輸出端斷電；
 - B. 按紅色RESET復歸按鈕，指示燈亮起，輸出端帶電，而NV-BWT2D含自檢功能型會閃爍紅色一下；
 - C. 每隔3~5秒，重複A、B步驟3~5次，確認插座功能完好。
9. 檢測若有異常時，請先確認接線是否正確或鬆脫，若接線確認無誤，表示本器具故障，請通知專業人士進行檢修或更換。
10. 本器具為漏電時啟斷電路的裝置，若因啟斷電路而造成之損害，請使用者自行負擔。(例如：冷凍商品因斷電而造成不新鮮等)

RoHS限用物質含有情況標示

設備名稱：配線用插座(含漏電保護) (漏電保護插座) Equipment name 型號(型式)：NV-BWT2S 125V 15A 2P+E (6mA、10mA、15mA) Type NV-BWT2D 125V 15A 2P+E (6mA、10mA、15mA)						
單元Unit	限有物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬件(鐵件/銅件/螺絲)	○	○	○	○	○	○
塑膠件(外殼/按鈕)	○	○	○	○	○	○
電氣接點	○	○	—	○	○	○
銅撚線	○	○	○	○	○	○
電子迴路部	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						